

## Celsion - Wandverteiler

Geeignet für den Funktionserhalt über 30 Minuten  
 Feuerwiderstand: 30 Minuten  
 Brandlastdämmung 60 Minuten



-  Brandschutzplatten nach DIN 4102 unbrennbar
-  Türanschlag rechts (links auf Wunsch)
-  7035 Farbe: RAL 7035
-  Rauchschutzdichtung
-  Kabeleinführung: oben
-  Inkl. Befestigungsmaterial
-  Hochwertiger Schwenkverschluß vorbereitet für Schließzylinder
-  Beliebige Befestigung der Einbauten auf den Innenwänden möglich
-  Schutzart IP 54 Schutzklasse II

- Geringe Temperaturen im Brandfall
- Lüftungssystem optional möglich
- schmaler, leichter Aufbau
- Freistehende Ausführung möglich
- Sichtfenster in der Tür möglich



### Montagemöglichkeit an:




Massivwand F30 / F90



Metallständerwand F30



Metallständerwand F90



Freistehend


### Einsatzbereiche

Geeignet zur Herstellung eines Funktionserhaltes von eingebauten elektrotechnischen Anlagen

Zur Aufnahme von USV-, RWA-, Notlichtanlagen und Unterstationen, etc.

Auch zur Brandlastdämmung in Flucht- und Rettungswegen geeignet

Als Batterie-Lagerschrank

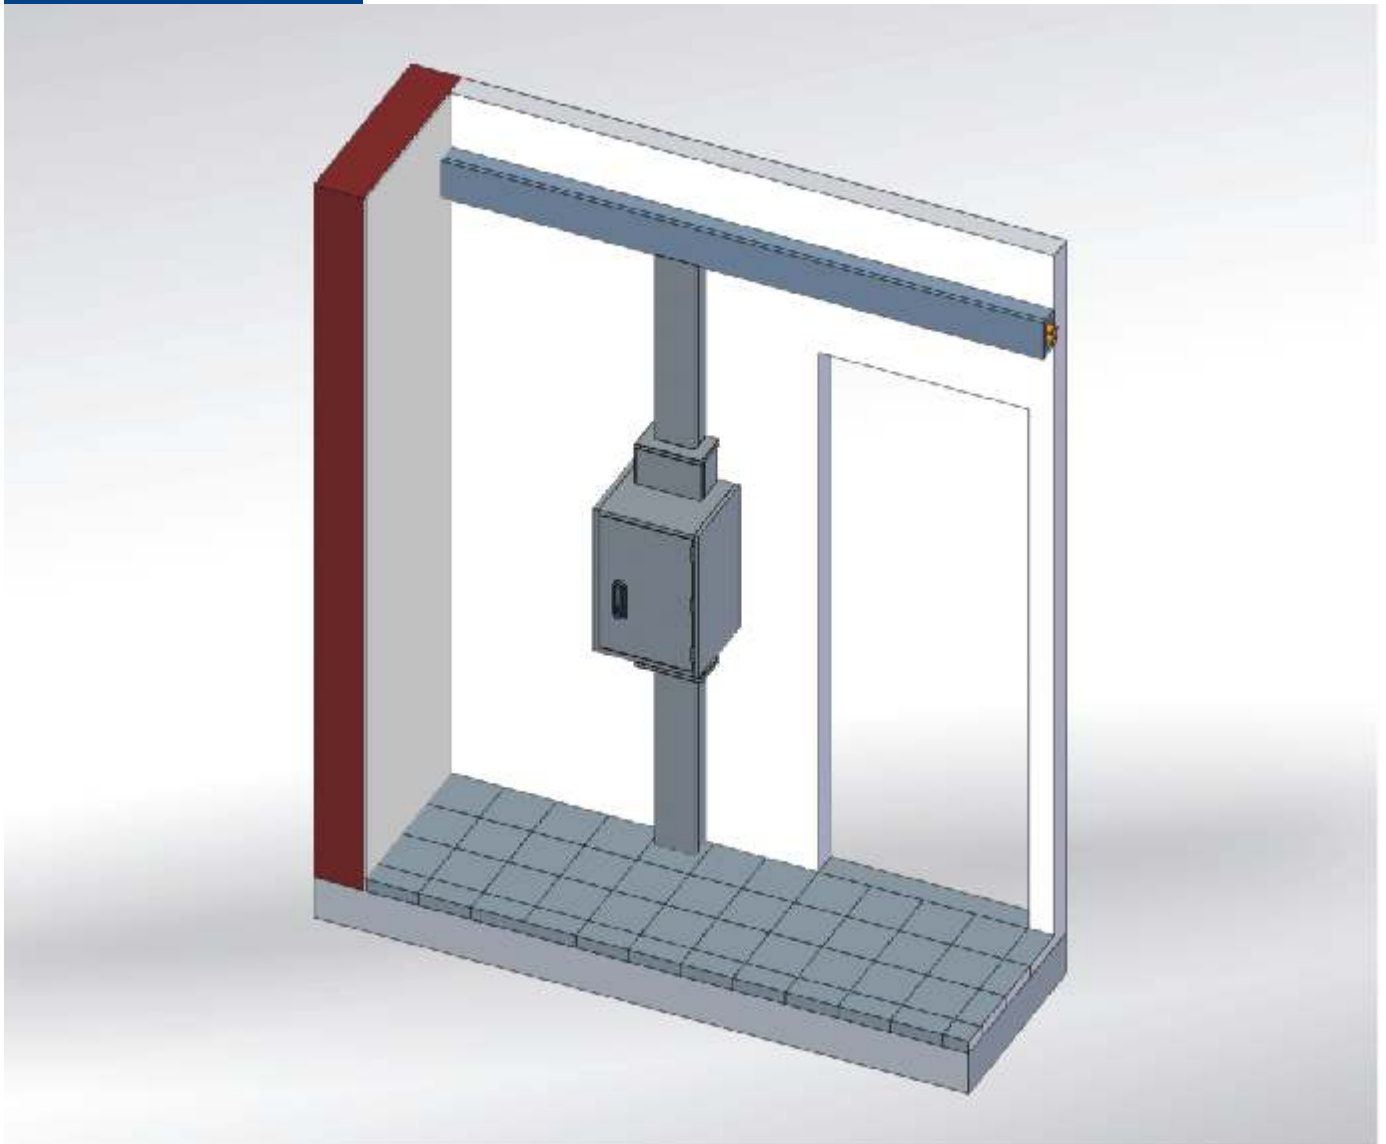

## Typentabelle

Serie LW-30 Typ	Außenmaß H x B in mm	Innenmaß h x b in mm	Mögliche Innentiefe (t)	Resultierende Außentiefe (T)	Anzahl PLE	Anzahl Kabel- einführungen Ø
LW 3.1-30	600 x 400	450 x 250	166 / 266 / 366 mm	241 / 341 / 441 mm	36	2x40 mm / 32x18 mm
LW 4.1-30	750 x 400	600 x 250	166 / 266 / 366 mm	241 / 341 / 441 mm	48	2x40 mm / 32x18 mm
LW 5.1-30	900 x 400	750 x 250	166 / 266 / 366 mm	241 / 341 / 441 mm	60	2x40 mm / 32x18 mm
LW 6.1-30	1050 x 400	900 x 250	166 / 266 / 366 mm	241 / 341 / 441 mm	72	2x40 mm / 32x18 mm
LW 4.2-30	750 x 650	600 x 500	166 / 266 / 366 mm	241 / 341 / 441 mm	96	2x40 mm / 32x18 mm
LW 5.2-30	900 x 650	750 x 500	166 / 266 / 366 mm	241 / 341 / 441 mm	120	4x40 mm / 64x18 mm
LW 6.2-30	1050 x 650	900 x 500	166 / 266 / 366 mm	241 / 341 / 441 mm	144	4x40 mm / 64x18 mm
LW 5.3-30	900 x 900	750 x 750	166 / 266 / 366 mm	241 / 341 / 441 mm	180	4x40 mm / 64x18 mm
LW 6.3-30	1050 x 900	900 x 750	166 / 266 / 366 mm	241 / 341 / 441 mm	216	4x40 mm / 64x18 mm

Wird das BSG gemäß Zulassung Z-86.I-10 mit Lüftungssystem ausgeführt, empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages (Seite 59). Die Funktion des Lüftungssystems ist zulassungsgemäß mindestens zweimal jährlich zu überprüfen.

Bitte beachten Sie auch mögliche Zusatzausstattung und Optionen ab Seite 62. Weitere Daten, Maße und Preise finden Sie in der "Preisliste & Technische Dokumentation". Ausschreibungstexte finden Sie unter [www.celsion.de](http://www.celsion.de)